



PROFILO "D"

scala 1:100



No. SEZIONI	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
DISTANZE PROGRESSIVE	80.46	85.00	90.00	95.00	100.00	105.00	110.00	115.00	120.00	125.00	130.00	135.00	140.00	145.00	150.00	160.00
DISTANZE PARZIALI		4.54	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	4.06	0.94	5.00	5.00
QUOTE TESTA MURO	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
QUOTE BASE FONDAZIONI	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

KEY MAP

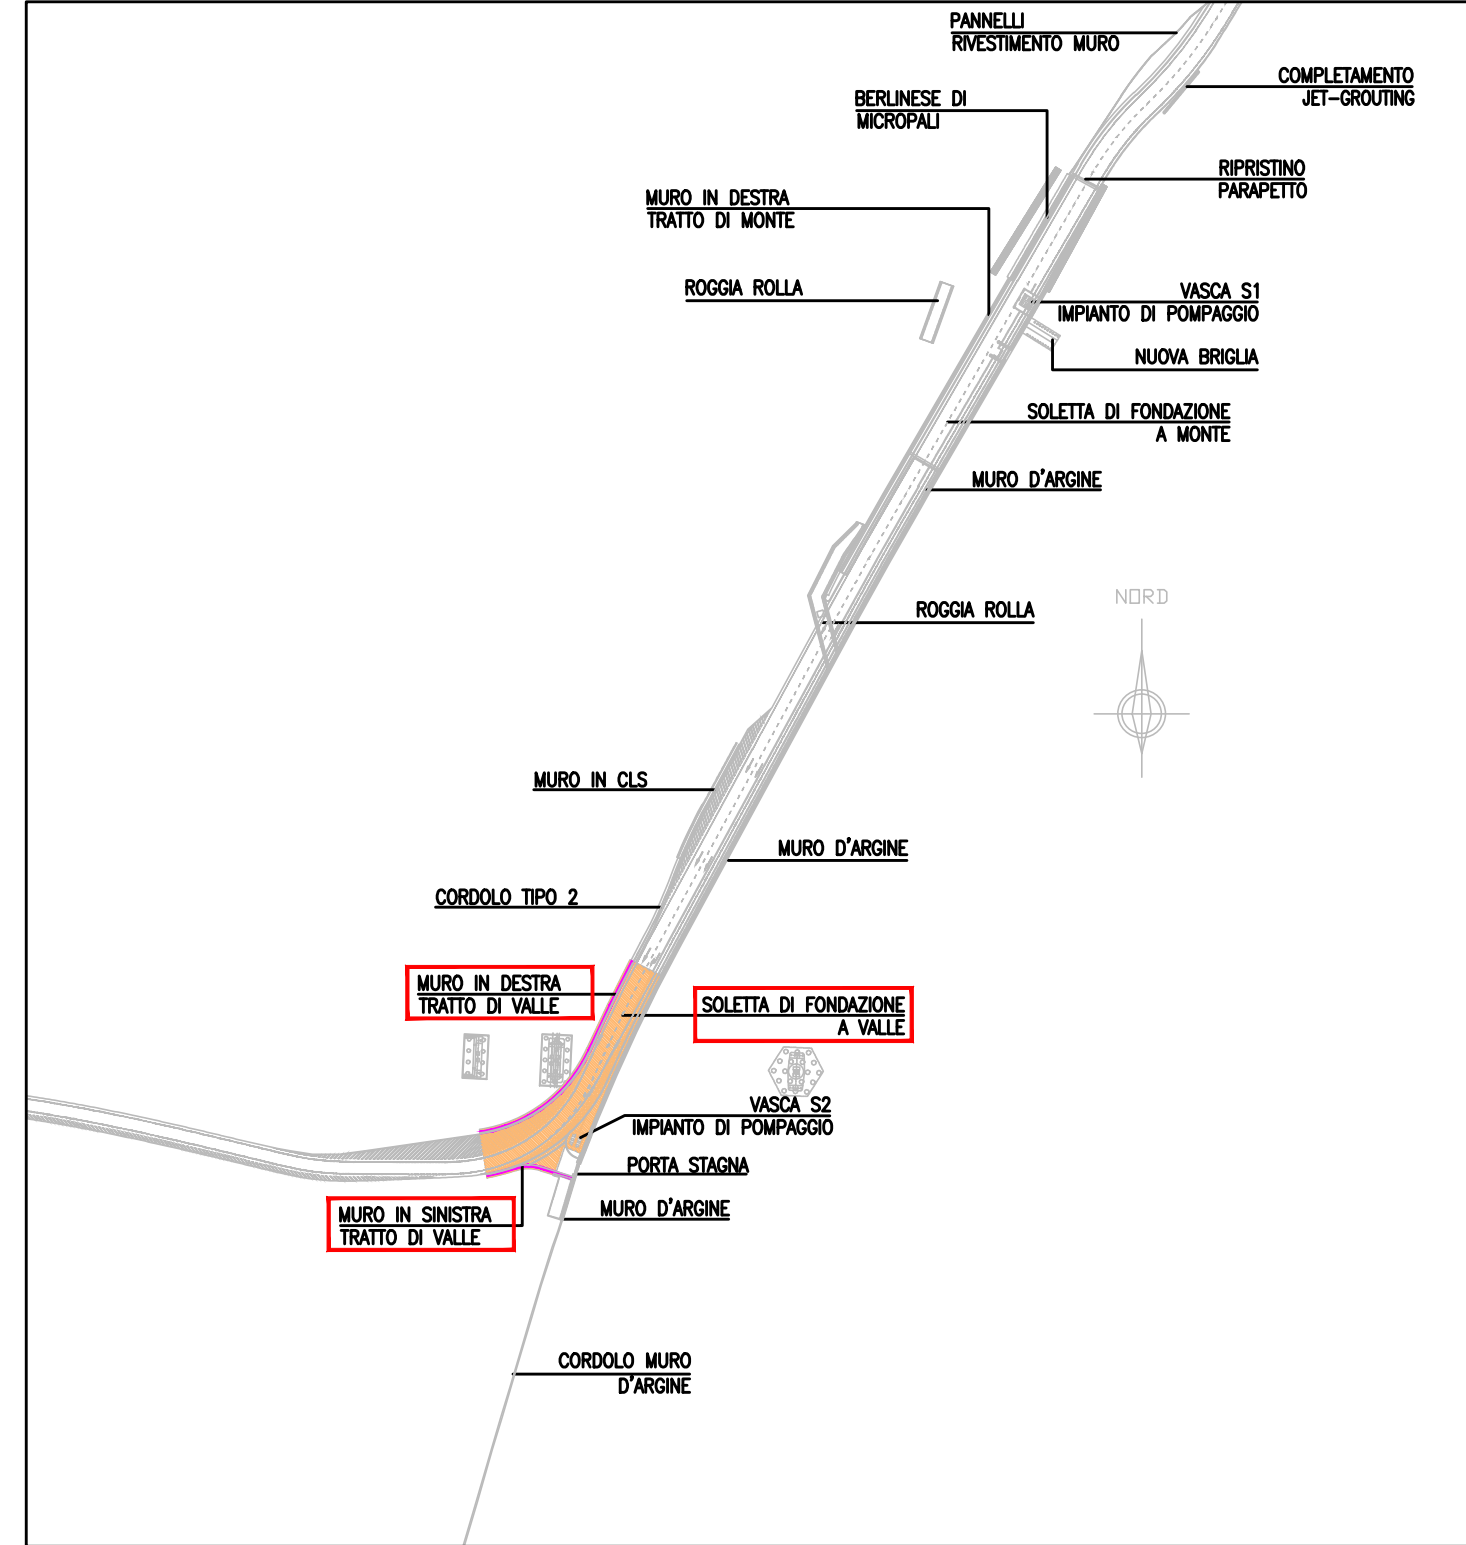

MATERIALI

CALCESTRUZZO

Tipo	Campi di Impiego	UNI 1104 (Impiego)	CLASSE DI RESISTENZA	Contenuto minimo di cemento (kg/m³)	Contenuto d'aria (max)	Diametro (mm)	Classe di consistenza al getto	Classe di resistenza al cemento	Tipologia di cemento (se necessario)	Copri ferro nominale (mm)
C11	Pavimenti	X1	C12/15 (Rik 15 N/mm²)	0.45	3.0	32	S4			18
C12	Fondazioni	XS2	C35/45 (Rik 45 N/mm²)	0.45	3.0	32	S4			18
C13	Edificazioni solari e muri	XS1	C32/40 (Rik 40 N/mm²)	0.50	3.0	32	S4			18
C14	Pali di fondazione	XS2	C35/45 (Rik 45 N/mm²)	0.45	3.0	32	S4			18

PER IL RISPETTO DEL COPRIFERRO NORMALE UTILIZZARE IDONEI DISTANZIATORI IN MATERIALE PLASTICO

ACCIAIO

Acciaio B500S ad aderenza migliorata, stabilizzato con nitrato di piombo e del tipo superiore in barre 16 mm e Ø = 16 mm e rotoli 16 mm e Ø = 16 mm, con elettrolitiche e traccie

LEGENDA

Q.M. = QUOTA MINIMA
Q.G. = QUOTA AL GREZZO
Q. = QUOTA
F.S. = FONDO SCAVO
Q.J.G. = QUOTA JET-GROUTING

1	30/01/19	PER EMISSIONE	MA	SG/APAVE	LC
rev.	data	descrizione	redatto	verificato	validato



CONVENZIONE DEL 10/3/08 TRA
REGIONE LIGURIA, PROVINCIA DI GENOVA, COMUNE DI GENOVA,
AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA, RFI SpA, ANAS SPA E
SpA PER CORNIGLIANO
PER LA RIDEFINIZIONE DEGLI ACCORDI PER LA PROGETTAZIONE
E LA REALIZZAZIONE DEI RACCORDI TERMINALI DELLA VIABILITÀ
POLCEVERA DA PONTE PIERAGOSTINI A LUNGOMARE CANEPA

attività
COMPLETAMENTO DELLA VIABILITÀ IN SPONDA DESTRA TORRENTE POLCEVERA
SUB LOTTO 3

oggetto
PROGETTO ESECUTIVO

titolo
OPERE D'ARTE MINORI
PIANTA E PROFILI MURO IN DX/SX E SOLETTONE DI FONDO TRATTO DI VALLE
ARMATURA

redatto	verificato	validato	data	scala	formato	documento n°	rev.
MA	SG/APAVE	LC	30/01/19	1:100	A0	455 PES 5.04.3 T	081 1